

**ARES** AGÊNCIA REGULADORA PCJ**ARES-PCJ**
Central de Atendimento

Menu

Rel. de Fiscalização



Relatório de Fiscalização 186/2023

Código nº 673.216.999.064.919.789



Sesamm Mogi Mirim
· 19991871218
(via WEB)
Ciclo de Fiscalização*: 2

Município
Mogi Mirim
· 19 3804-2509
CNPJ 45.332.095/0001-89
Em 13/11/2023 às 17:14

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

PRESTADOR: SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM S.A. - SESAMM

Verificação de Não-Conformidades

Americana, novembro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Prefeito: PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Vice-Prefeito: DRA. MARIA ALICE
Endereço: Av. Carolina Mazotte, 500 - Jd. Tropical - Cond. Costa Azul
Telefone: (19) 3814-1010
E-mail: gabinete@mogimirim.sp.gov.br
Código ARES: 06
Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5.030, de 12/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM S.A. - SESAMM
Responsável legal: CARLOS ROBERTO FERREIRA
Endereço: Rod. Dr. Amador Jorge de Siqueira Franco, km 4 Chácara São Marcelo

Telefone: (19) 3804-9033

E-mail: carlos@sesamm.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilincon Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

2.2 PRESTADOR

Sirley Cristiane Brignori – Coordenadora de Operações

3. FISCALIZAÇÃO

Em 08/11/2023 foram realizadas inspeções de campo para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, no seguinte subsistemas de água e esgoto:

- Estação de Tratamento de Esgoto - ETE MOGI MIRIM

O formulários detalhado da fiscalização encontra-se em ANEXO.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Todos os documentos comprobatórios das conformidades dos itens referentes a eficiência do tratamento, licença operacional, CADRI, outorga de lançamento e automonitoramento do manancial, encontram-se em ANEXO.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 9.786 - ETE MOGI MIRIM (Mogi Mirim)

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

[CADRI_23_03_28.pdf](#) (48,39 KB)

1 *download*

[Entrada.pdf](#) (568,84 KB)

0 *downloads*

[Entrada_NT.pdf](#) (462,08 KB)

0 *downloads*

[Jusante.pdf](#) (566,46 KB)

1 *download*

[Jusante_NT.pdf](#) (462,10 KB)

0 *downloads*

Licenca_de_Operacao_Principal__20_03_28.pdf (54,83 KB)	0 downloads
Montante.pdf (566,53 KB)	0 downloads
Montante_NT.pdf (462,15 KB)	0 downloads
OUTORGA_DE_LANCAMENTO.pdf (359,69 KB)	0 downloads
RM_Agosto_23.pdf (2,39 MB)	0 downloads
RM_Outubro_23.pdf (1,80 MB)	0 downloads
RM_Setembro_23.pdf (2,06 MB)	0 downloads
Saida.pdf (568,63 KB)	0 downloads
Saida_NT.pdf (461,98 KB)	0 downloads

**Tramitação 1-
186/2023**

15/12/2023 14:26
(Encaminhado)



DTO » **D2**

DTO

Tramitação

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento

[Início](#)

[Meu Inbox](#)

[Central de Serviços](#)

[Organograma](#)

[Verificar Assinatura](#)

Baixe o Aplicativo da
Central de Atendimento





ARES-PCJ
Central de Atendimento

☎ (19) 3471-5100

📍 Avenida Paulista, nº 633
Jardim Santana, Americana — SP
CEP: 13478-580

Novos Itens fiscalizados



Novo Item Fiscalizado 9.786

Código nº 369.616.999.027.147.893



Mogi Mirim
· 19 3804-2509
CNPJ 45.332.095/0001-89

Para

DTO - Diretoria ...

Em 13/11/2023 às 16:11

ETE MOGI MIRIM

ETE MOGI MIRIM

Fiscalizado

ETE Mogi Mirim - SESAMM #88814061

Data de início da fiscalização

13/11/2023

Data de término da fiscalização

13/11/2023

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE-8.0]

**Foto 1 - Vista geral do laboratório****Foto 2 - Chuveiro de emergência**



Foto 3 - EPIs



Foto 4 - Reagentes

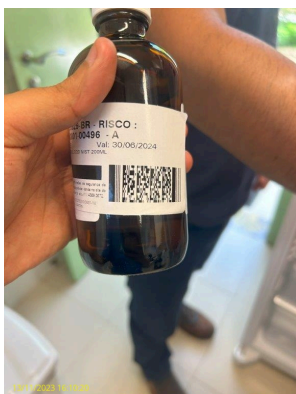


Foto 5 - Reagentes

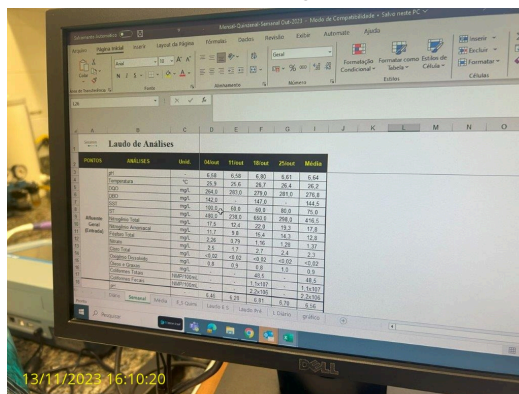


Foto 6 - Planilha de controle operacional

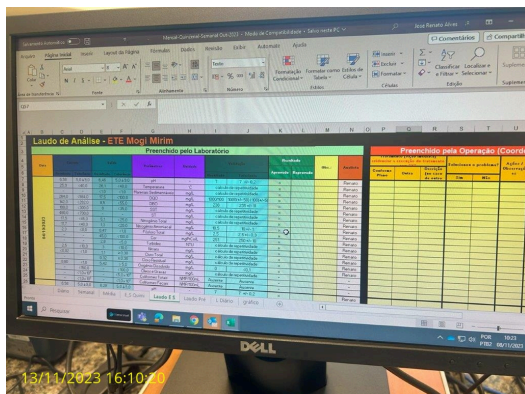


Foto 7 - Planilha de controle operacional



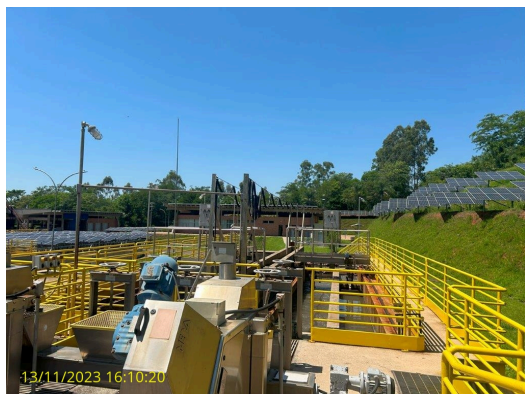
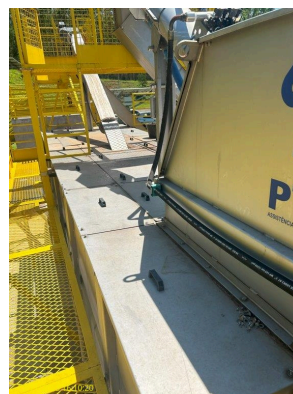
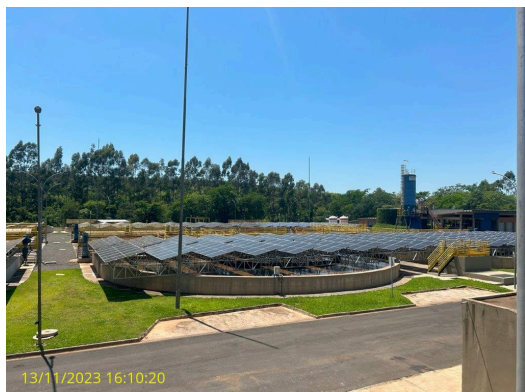
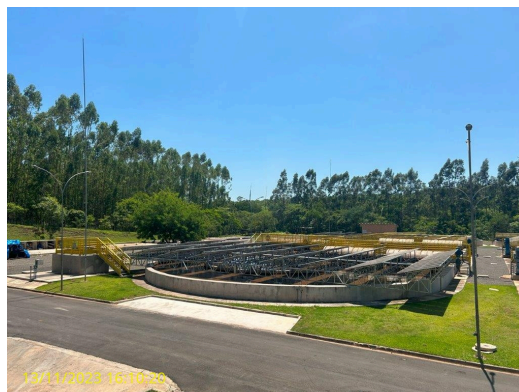
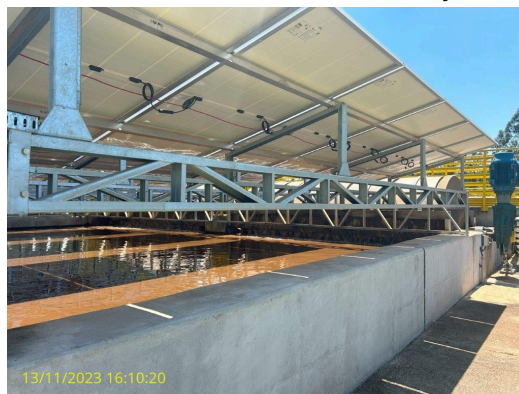
Foto 8 - Identificação

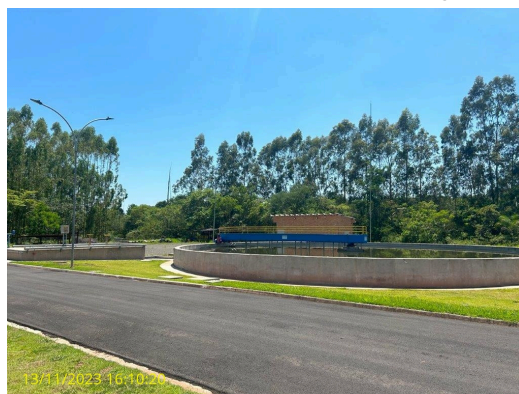
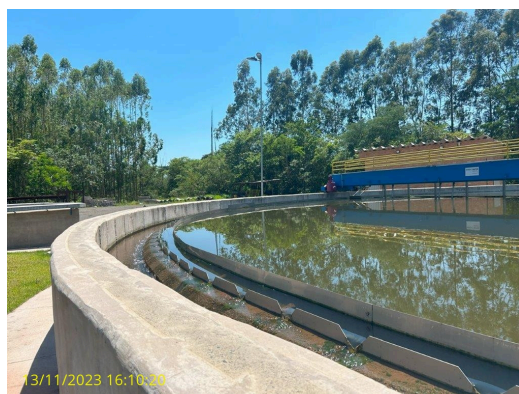
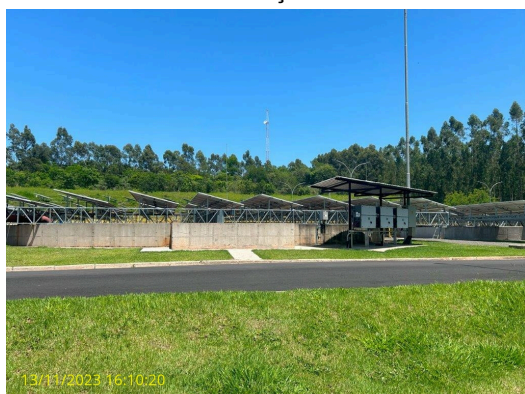


Foto 9 - Tratamento preliminar

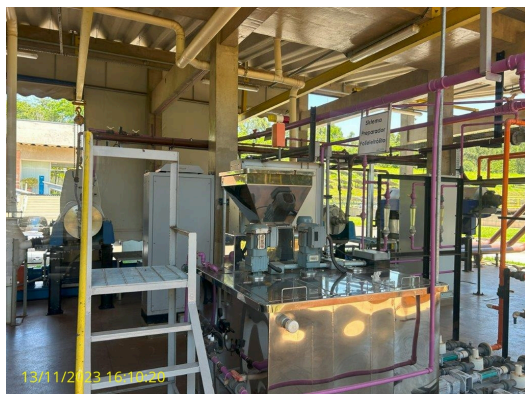


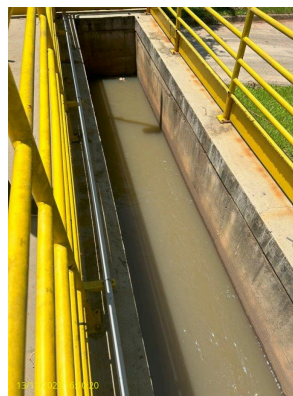
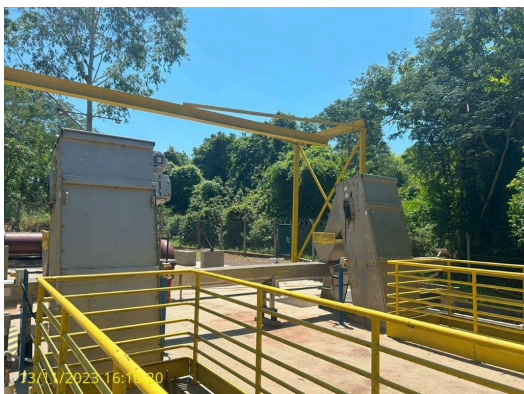
Foto 10 - Tratamento preliminar

**Foto 11 - Gradeamento****Foto 12 - Unidade de desarenação****Foto 13 - Unidade preliminar (ampliação)****Foto 14 - Gradeamento (ampliação)****Foto 15 - Vista geral reatores****Foto 16 - Vista dos reatores de aeração****Foto 17 - Vista dos reatores de aeração****Foto 18 - Placas fotovoltaicas**

**Foto 19 - Vista dos reatores de aeração****Foto 20 - Vista dos reatores de aeração****Foto 21 - Decantadores****Foto 22 - Decantadores****Foto 23 - Medição de vazão****Foto 24 - Decantadores****Foto 25 - Decantadores****Foto 26**

**Foto 27 - água de reuso****Foto 28 - água de reuso****Foto 29 - Medição de vazão (saida)****Foto 30 - Saída do tanque de contato****Foto 31 - Tanque de contato****Foto 32 - Armazenamento de hipoclorito e cloreto ferrico****Foto 33 - Bombas de polímero****Foto 34 - Centrifugas de lodo**

**Foto 35 - Preparação de polieletrólito****Foto 36 - polimeros ensacados****Foto 37 - extintor de incêndio****Foto 38 - Tanque de****Foto 39 - Sala de painéis da ETE****Foto 40 - Extinto de incêndio****Foto 41 - Estação elevatória de esgoto bruto****Foto 42 - Estação elevatória de esgoto bruto**


**Foto 43 - Barrilete da EEEB****Foto 44 - Canal de entrada de esgoto bruto****Foto 45 - Estação elevatória de esgoto bruto****Foto 46 - Gradeamento da EEEB****Foto 47 - Vista geral das grades da EEEB**

[ETE-8.11] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[Meu Inbox](#)[Central de Serviços](#)[Organograma](#)[Verificar Assinatura](#)

Baixe o Aplicativo da
Central de Atendimento



ARES-PCJ
Central de Atendimento

☎ (19) 3471-5100

Avenida Paulista, nº 633

📍 Jardim Santana, Americana — SP
CEP: 13478-580