



Requerimento: 753/2025 - Data: 10/12/2025
Interessado: Vereador Sr. ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR
Assunto: *REQUER AO SAAE INFORMAÇÕES SOBRE O CRONOGRAMA DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.*

AO GABINETE DO PREFEITO

Prezado Senhor Dr. Paulo de Oliveira e Silva;

Em atenção à solicitação encaminhada pelo nobre Vereador, Sr. ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR, onde requer informações sobre o cronograma de limpeza dos reservatórios de água do município, bem como o encaminhamento de laudos e demais documentos pertinentes, vimos, respeitosamente, prestar os seguintes esclarecimentos.

1. Limpeza e Desinfecção Realizadas no Ano de 2025

No exercício de 2025, o SAAE realizou a limpeza e desinfecção de 03 (três) reservatórios de água, sendo os serviços executados pela equipe técnica própria da Autarquia, em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.

Reservatórios atendidos:

- Reservatório de Martim Francisco 200m³;
- Reservatório do Sol Nascente 300m³;
- Reservatório 3 ETA de 5.000 m³, localizado na Estação de Tratamento de Água – ETA.

2. Procedimentos Básicos Adotados

Os serviços de limpeza e desinfecção seguiram rigorosamente os seguintes procedimentos técnicos padronizados:

- Isolamento hidráulico do reservatório;
- Esvaziamento controlado;
- Limpeza mecânica das superfícies internas;
- Lavagem com água potável;
- Desinfecção com solução clorada em concentração adequada;
- Enxágue final e retorno à operação;
- Registro fotográfico de todas as etapas executadas.

3. Responsabilidade Técnica

A execução e fiscalização dos serviços foram acompanhadas por responsável técnico do SAAE, com registros formais mantidos para controle interno, rastreabilidade dos procedimentos e atendimento às exigências dos órgãos de fiscalização, incluindo todos os procedimentos de segurança do trabalho.

4. Cronograma Programado de Limpeza dos Reservatórios

NOME	VOLUME(m³)	TIPO	CÉLULAS	LIMPEZA
ALTO DO MIRANTE - 02	2000	APOIADO	1	abr/26
CATARINO MARANGONI	1000	APOIADO	2	jun/26
SEDE ADMINISTRATIVO	200	ENTERRADO	1	ago/26
CALICE	400	ELEVADO	1	out/26
CHICO MENDES	110	ELEVADO	1	dez/26
RESERVATÓRIO 1 - ETA	3000	SEMI ENTERRADO	2	fev/27
RESERVATÓRIO 2 - ETA	3000	SEMI ENTERRADO	2	abr/27
BOSQUE INFERIOR	960	ELEVADO	2	jun/27
BOSQUE SUPERIOR	592	ELEVADO	2	ago/27
PQ REAL INFERIOR	960	ELEVADO	2	out/27
PQ REAL SUPERIOR	592	ELEVADO	2	dez/27
JD PAULISTA ENTERRADO	1000	ENTERRADO	1	fev/28
JD PAULISTA ELEVADO	1000	ELEVADO	1	abr/28
PQ DAS EMPRESAS APOIADO	500	APOIADO	1	jun/28
PQ DAS EMPRESAS SEMI ENTERRADO	500	SEMI ENTERRADO	2	ago/28
ALTO DO MIRANTE - 01	2000	APOIADO	1	out/28
PARAISO DA CAHOEIRA NOVO	200	APOIADO	1	dez/28
AEROCLUBE	2000	APOIADO	1	fev/29
MARTIM PARK		APOIADO	1	abr/29
SOL NASCENTE	300	APOIADO	1	jun/29
MARTIN FRANCISCO	200	APOIADO	1	ago/29
RESERVATÓRIO 3 - ETA	5000	SEMI ENTERRADO	2	set/29

5. Fiscalização da Qualidade da Água

Ressaltamos que a qualidade da água distribuída à população é continuamente monitorada e fiscalizada pela Vigilância Sanitária e pela Agência Reguladora, assegurando o atendimento integral aos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente.

Diante do exposto, esperamos ter atendido a solicitação do nobre Edil, e nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, reiterando o compromisso desta Autarquia com a transparência administrativa.

Sendo o que nos cumpre para o momento, agradecemos o Requerimento, ao tempo em que nos colocamos à disposição sempre que se fizer necessário.



Serviço Autônomo de Água e Esgotos, aos 14 de janeiro de 2026.

Eng. Neiroberto Silva
Presidente
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Eng. Pauloroberto Silva Junior
Diretoria de Produção, Controle de Qualidade e Distribuição
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE



Assinado por 2 pessoas: PAULOROBERTO SILVA JUNIOR e NEIROBERTO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaemogimirim.1doc.com.br/verificacao/F6B5-840F-1F7E-7C9D> e informe o código F6B5-840F-1F7E-7C9D


Links das publicações de limpeza

<http://www.saaemogimirim.sp.gov.br/noticia/view/334/trabalho-programado-0901>

<http://www.saaemogimirim.sp.gov.br/noticia/view/338/trabalho-programado-2301>

Fotos da limpeza Reservatório Martim Francisco:

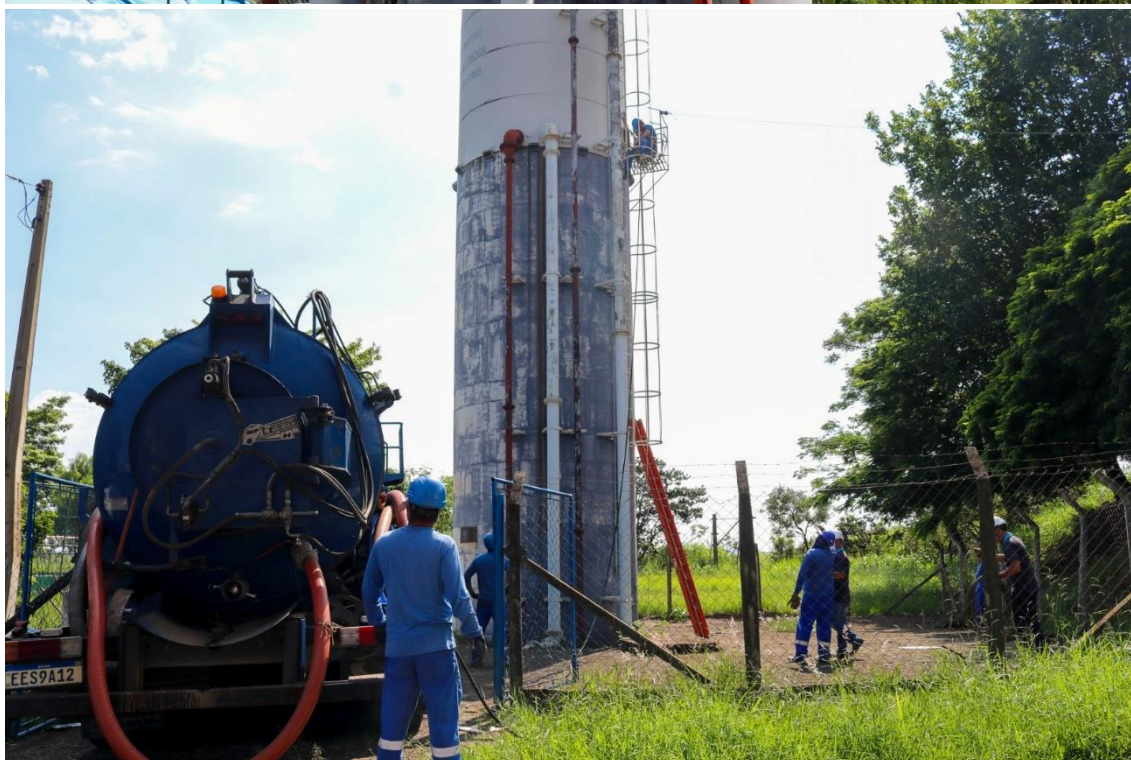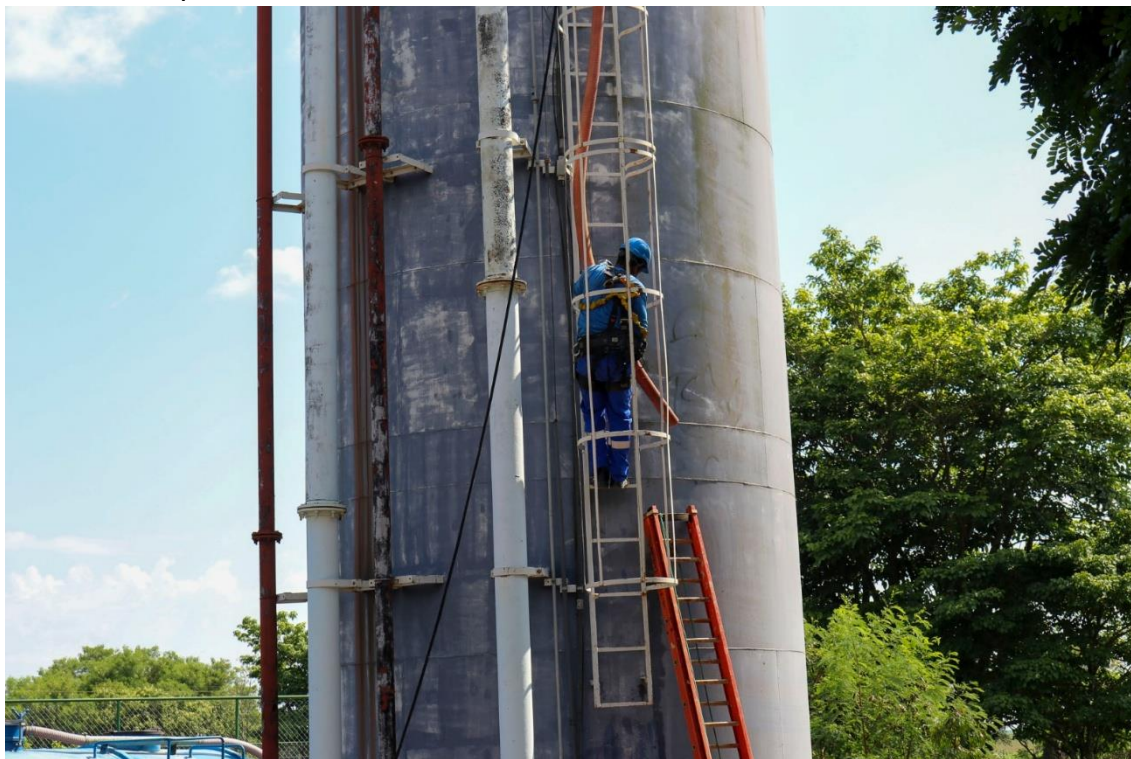

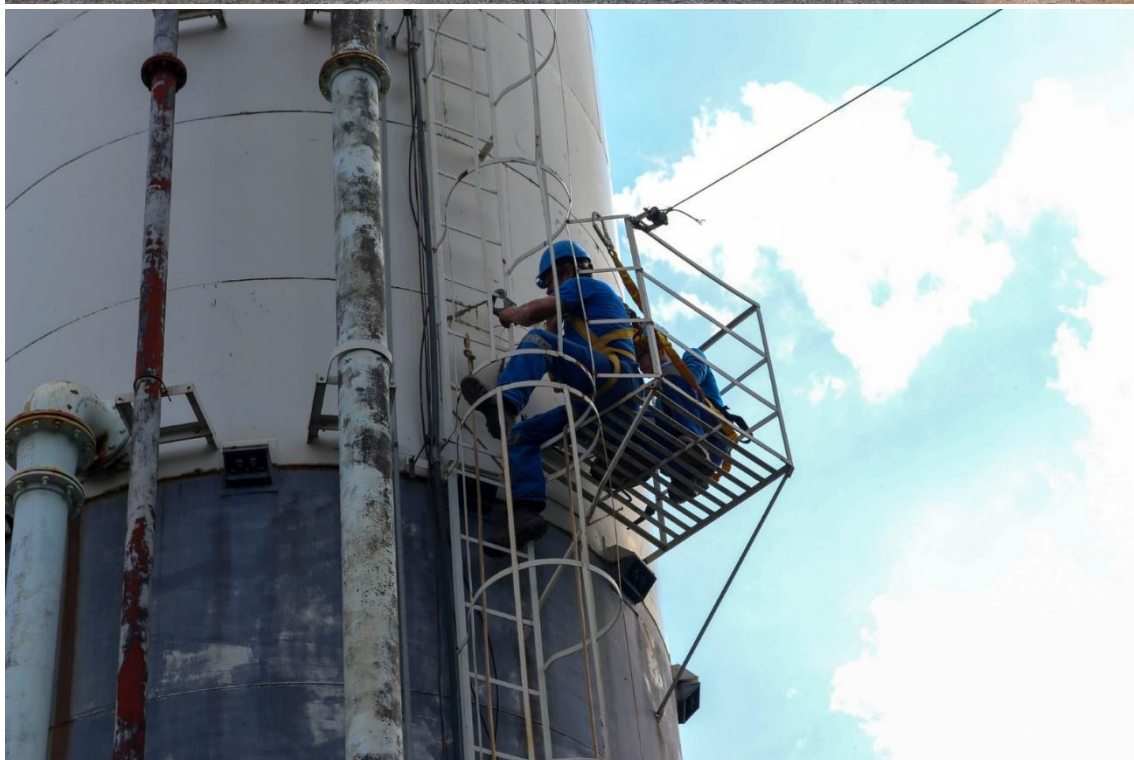

Fotos limpeza Reservatório ETA – 5.000m³



Assinado por 2 pessoas: PAULOROBERTO SILVA JUNIOR e NEIROBERTO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaemogimirim.1doc.com.br/verificacao/F6B5-840F-1F7E-7C9D> e informe o código F6B5-840F-1F7E-7C9D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F6B5-840F-1F7E-7C9D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PAULOROBERTO SILVA JUNIOR (CPF 221.XXX.XXX-39) em 14/01/2026 11:04:59 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



NEIROBERTO SILVA (CPF 777.XXX.XXX-53) em 14/01/2026 11:48:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaemogimirim.1doc.com.br/verificacao/F6B5-840F-1F7E-7C9D>